

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

# 客户须知

B-CN-264-CN REV A

2022 年 2 月 24 日

主题：柱塞更新

## 目的

本公告旨在通知客户我们更改了柱塞密封的材质。这将影响新压缩机及我们的备件套件。有关密封的位置，请参阅下图 1。

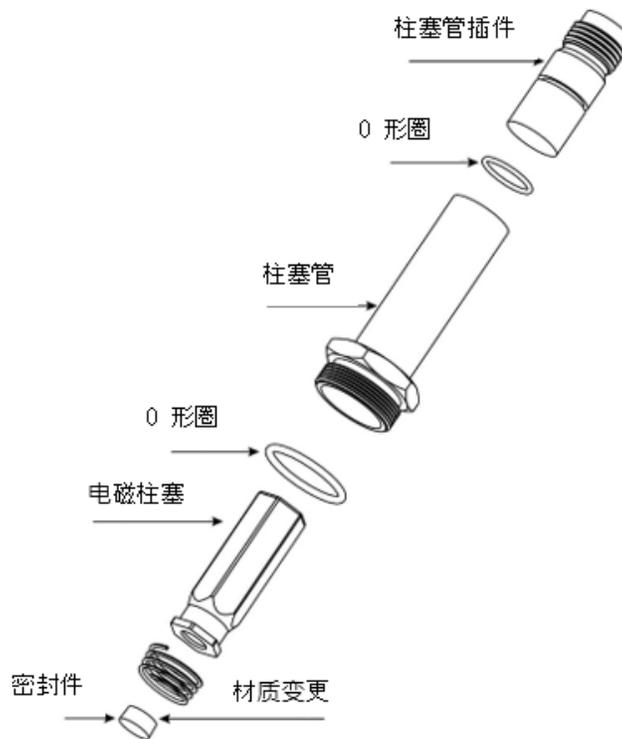


图 1 - 柱塞总成密封位置

我们更换了该密封，因此其对制冷剂受油污染的耐受性更强。尽管更换了该密封，但我们仍要求客户确保系统在压缩机运行之前无油。

我们预计，配备新密封的柱塞总成将于 2022 年 3 月 1 日在塔拉哈西工厂投入使用。新的柱塞总成目前正运往中国，收货后，将在海盐工厂投产。我们预计将于 2022 年 3 月 14 日在海盐投产。

采用新密封的柱塞背部将有一个蓝色标记（当前产品为绿色，原产品没有标记）。有关彩色标记的位置，请参阅图 2。



图 2 - 柱塞彩色标记

这种新密封完全兼容以下制冷剂：

- R134a
- R513A
- R1234ze
- R515B

### 总结

从 2022 年 3 月 1 日开始，我们计划在塔拉哈西工厂逐步引入新的柱塞总成用于生产和备件套件。新的柱塞总成将于 2022 年 3 月 14 日在海盐投产。

对于包含新密封的柱塞的备件套件，我们提供了新的零件号，以避免任何混淆。在上述实施日期之后订购柱塞套件时，请使用新的套件部件号。有关新的部件号，请参阅以下**需采取的措施**部分。

## 需采取的措施

为方便起见，以下列出了从旧套件到新套件部件号的交叉对照。

您还可以在我们的网站上下载更新后的 TTS/TGS/TTH/TGH 备件指南修订版 F.6。

弃用套件		新套件
部件号	说明	部件号
100235	柱塞总成电磁阀	100280
100150-6	冷却阀总成	100281-1
100150-8		100281-2
100150-9		100281-3
100150-10		100281-4
100150-11		100281-5

## 需要协助

如需了解更多信息，请通过 [turbocor.ps.na@danfoss.com](mailto:turbocor.ps.na@danfoss.com) 联系您的大客户经理或我们的产品支持小组。